
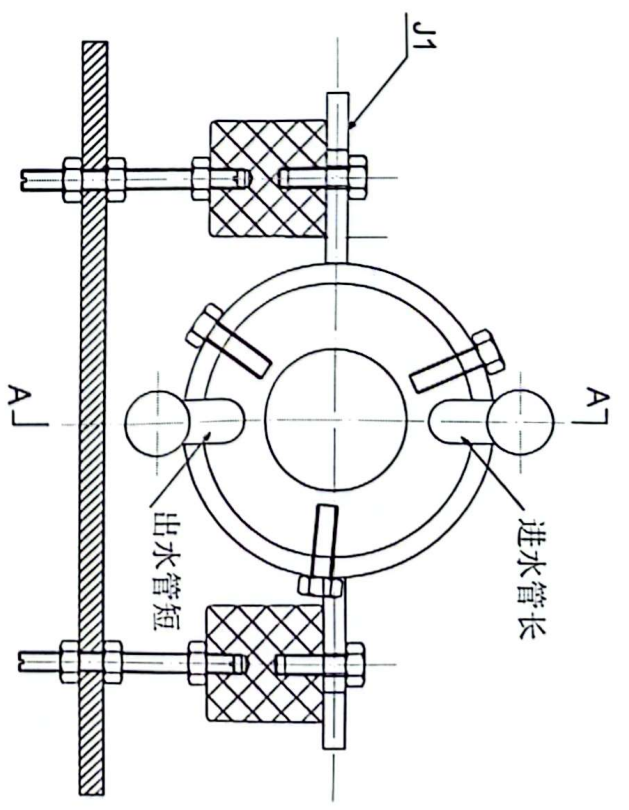



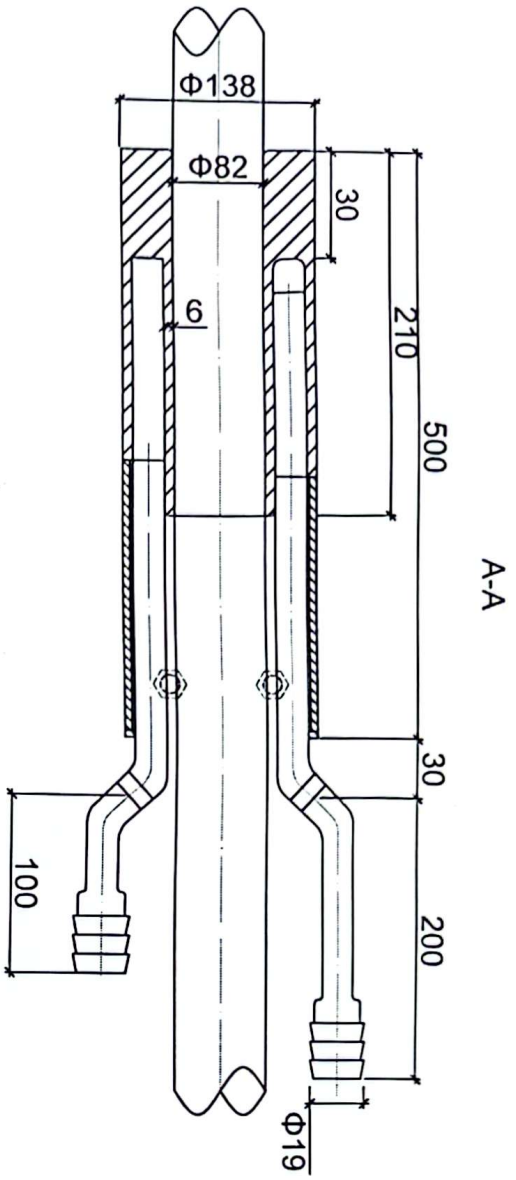


技术要求:

1. 奥氏体耐热钢, 成品经固熔、时效、去除应力三重热处理制度;
2. 焊接牢固, 不漏水, 使用前应进行试压 ($>0.8\text{Mpa}$);
3. J1为绝缘座支架, 每套水套两只, 需配套制作, 且不用焊接, M10螺栓配螺母, 镀铬处理;
4. 若进出水管外径不足19mm, 需作喇叭口放大至19mm。

签字	日期	浅池水套 组装图		位置	供料道
作图	2021.5.31			图样标记	数量 比例
审核		S2			4 --
批准				都江堰光明光电 材料有限责任公司	

1. 奥氏体

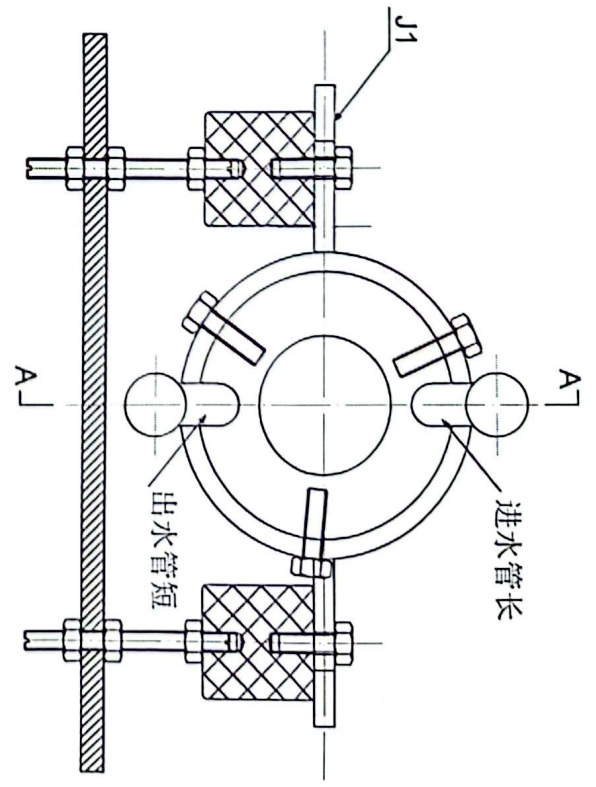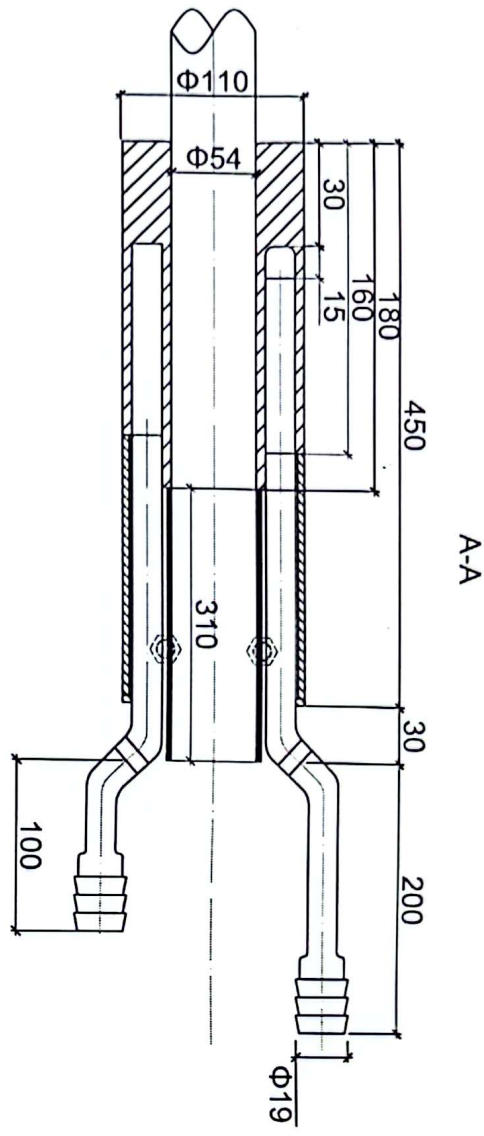

- 技术要求:
1. 奥氏体耐热钢，成品经固熔、时效、去除应力三重热处理制度；
 2. 焊接牢固，不漏水，使用前应进行试压 ($>0.8\text{Mpa}$)；
 3. J1为绝缘座支架，每套水套两只，需配套制作，且不用焊接，M10螺栓配螺母，镀铬处理；
 4. 若进出水管外径不足19mm，需作喇叭口放大至19mm。

签字	日期	上升道水套组装图		位置	供料道
作图	2024.5.31			图样标记	数量 比例
审核		S2			1 - -
批准				都江堰光明光电材料有限责任公司	