




扫描全能王 创建




扫描全能王 创建

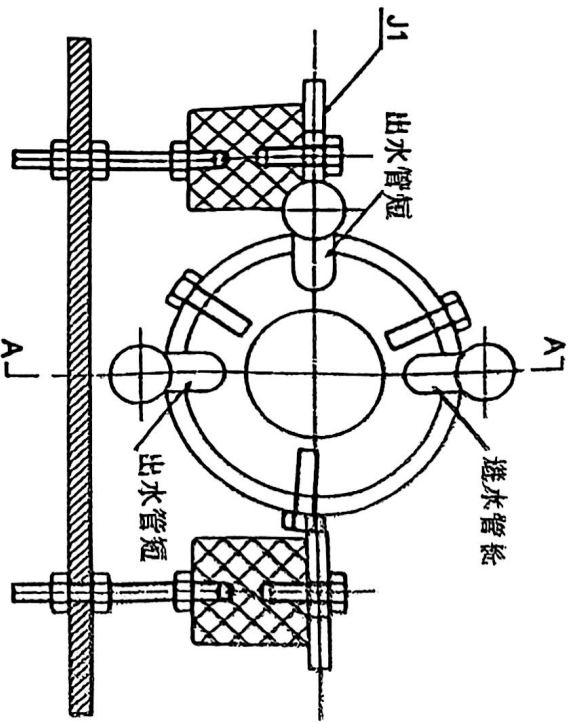

技术要求:

1. 奥氏体耐热钢, 成品经固熔、时效、去除应力三重热处理制度;
2. 焊接牢固, 不漏水, 使用前应进行试压 ($>0.8\text{Mpa}$);
3. J1为绝缘支架, 需配套制作, M10螺栓配螺母, 镀铬处理;
4. 若进出水管外径不足19mm, 需作喇叭口放大至19mm.

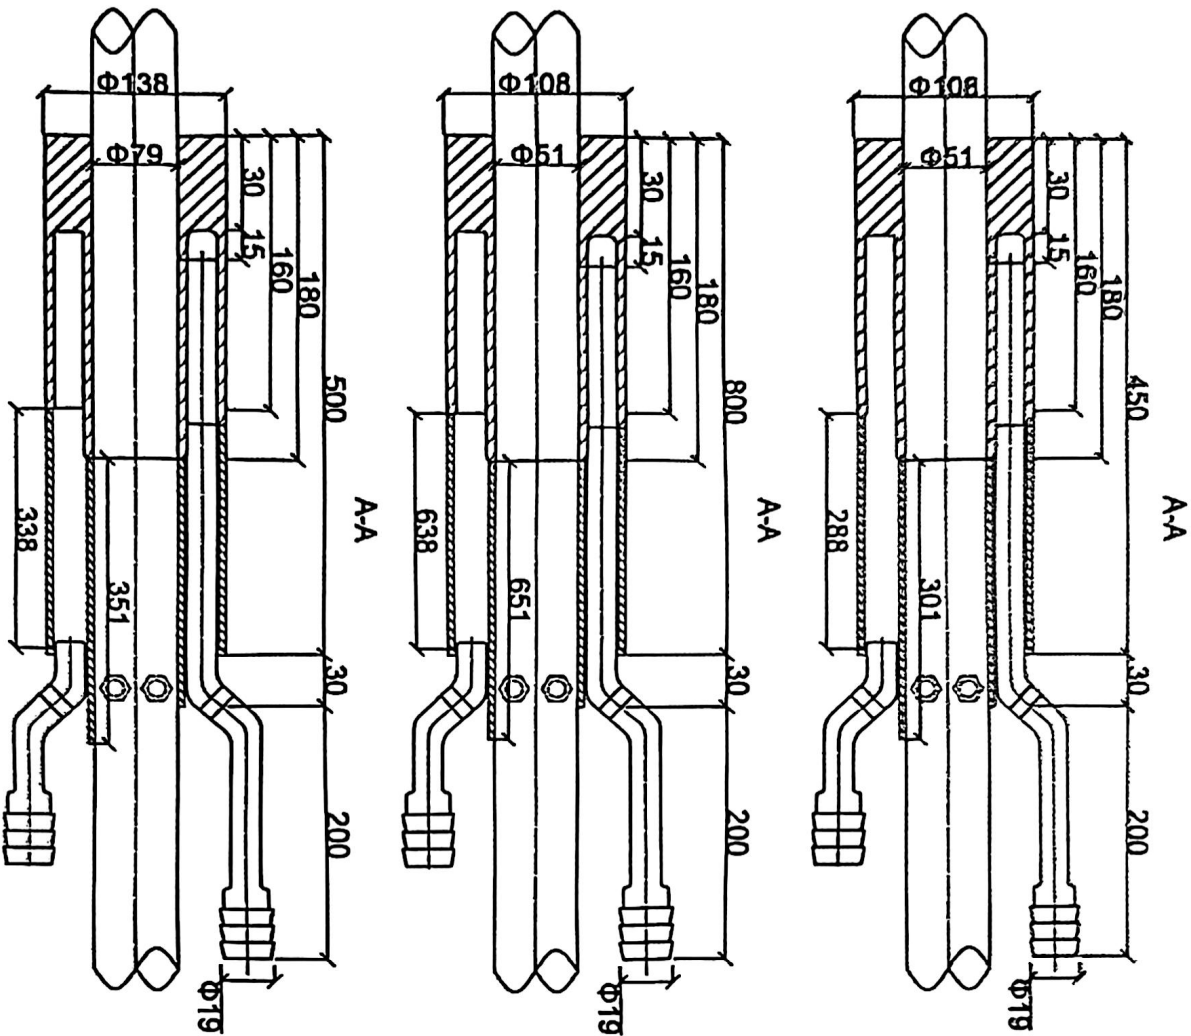

—	签名	日期	项目名称	光明光电1#线			水套组装图
设计	张和	2023.2.23	数量	图幅	重量	比例	
审核	张和	23.2.23	—	A4	—	—	
批准	张和	2023.2.23	阶段	共1页	第1页	S2	

张和
2023.2.23